
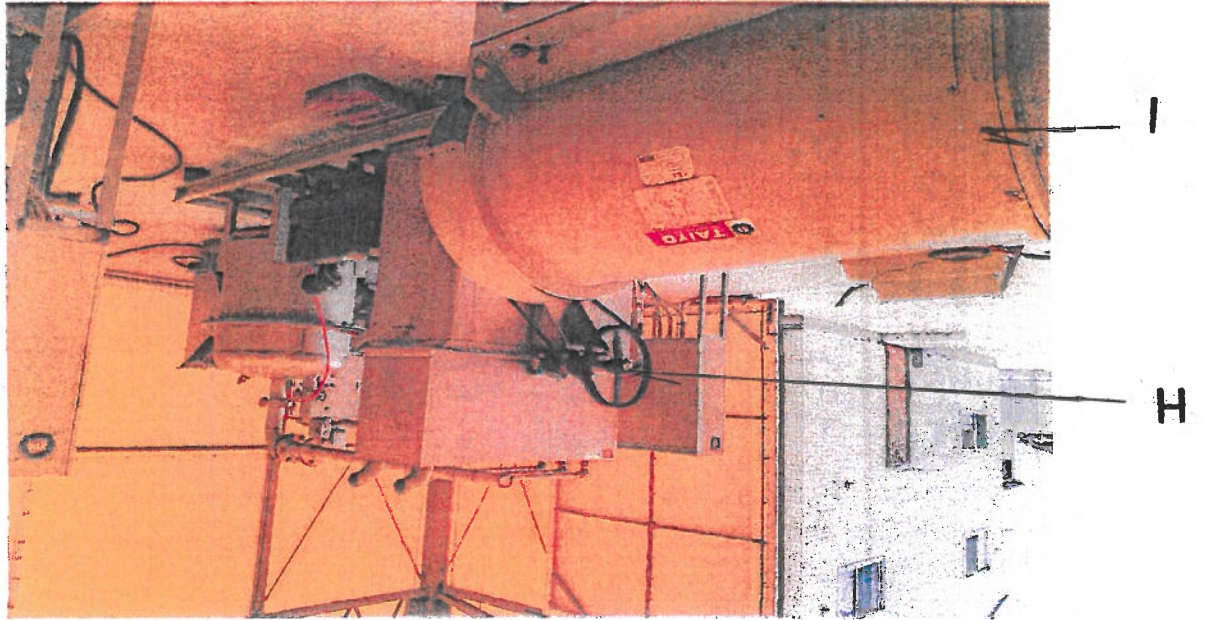


《圧力式水力発電所 (SHP2) 》

(NKS-S) 1.

—システム完成図—

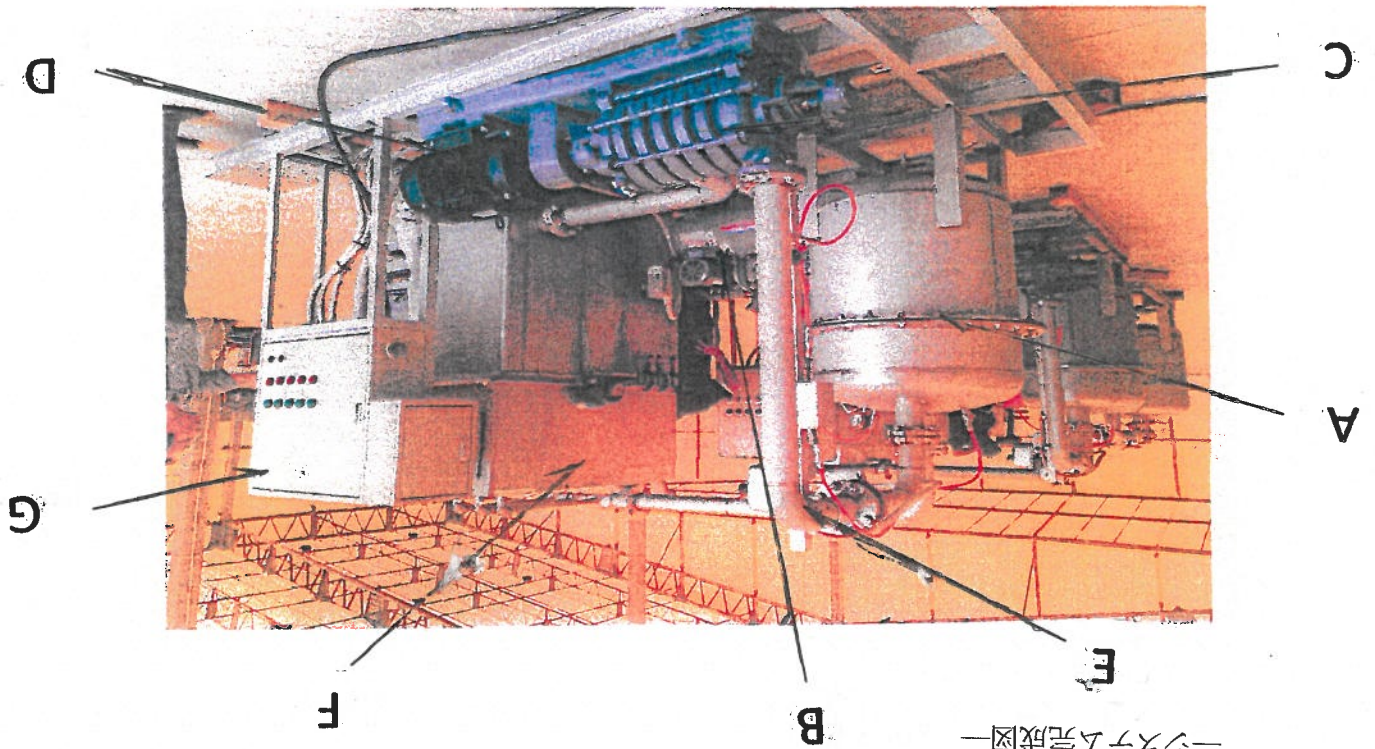


- A. 貯留タンク(400 リットル) (Storage Tank(400t))
- B. 圧力日立ポンプ (Pressure Hitachi Pump)
- C. 水圧、荏原ポンプ (Water Pressure Ebara Pump)
- D. 15kw モーター (15kw Motor)
- E. 気体導入ユニット (Gas Introduction Unit)
- F. 回収タンク/水車 (Recover Tank/Water Turbine)
- G. SHP2 制御装置 (SHP2 Control Device)
- H. 伝導ベルト (交換用) (Electric Belt)
- I. 発電タービン/駆動ユニット (3 相、6600V)

(Power Turbine/Drive Unit)

圧力式水力発電機 (SHP2)

—構造図、日本語版システム—

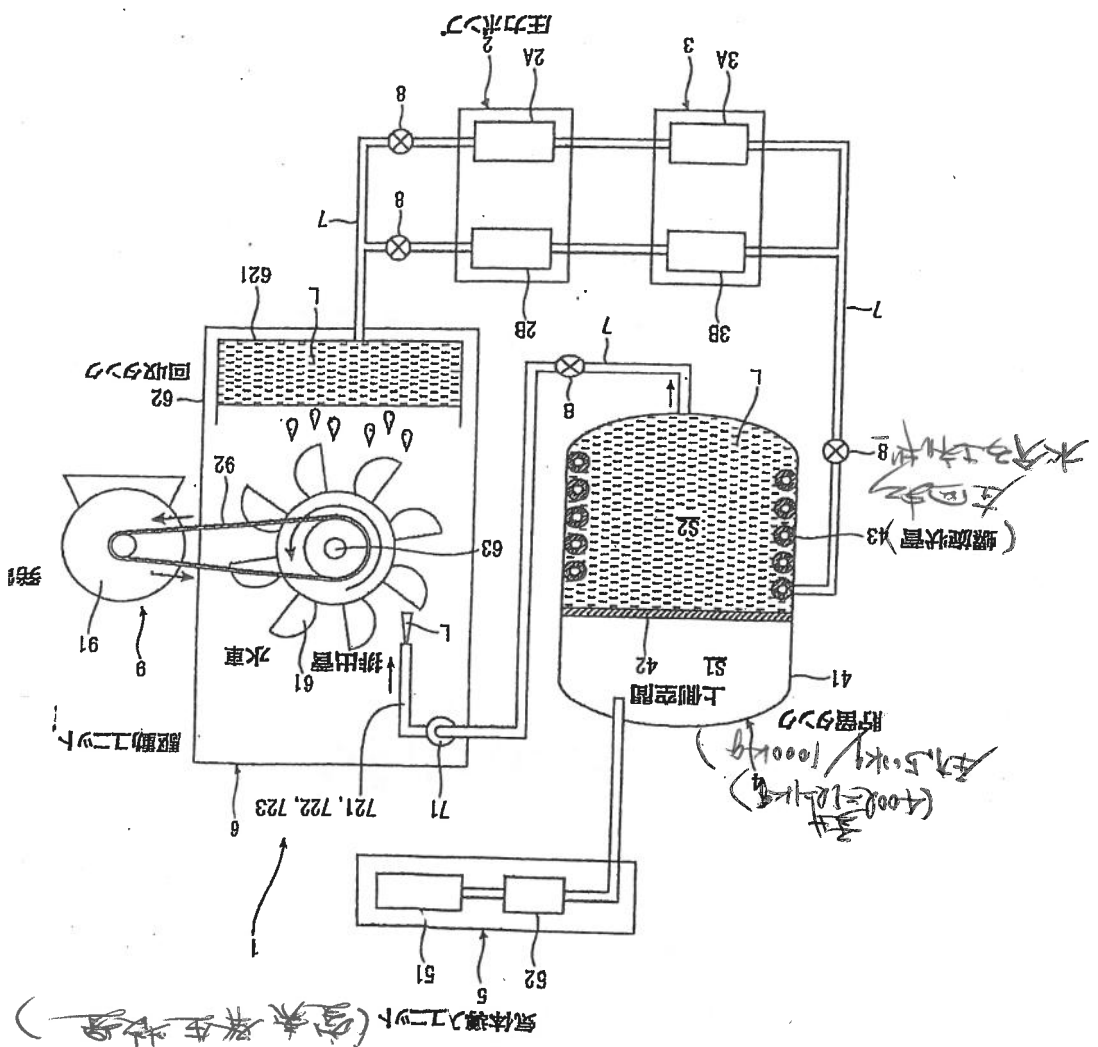

(SHP2-Max 244kwh/Min 500kwh)

24時間・360日稼働！

初動電流 (15Wのみ)

(水車軸回転数 (280~880回転))


(水/窒素/圧力空気) (3気圧から7気圧)

(1000kwh/1D-24mw,1kwhコスト3円)

発電タービン、3相、600V、4400V

Structure Diagram and English version

一構造図、英語版システムー

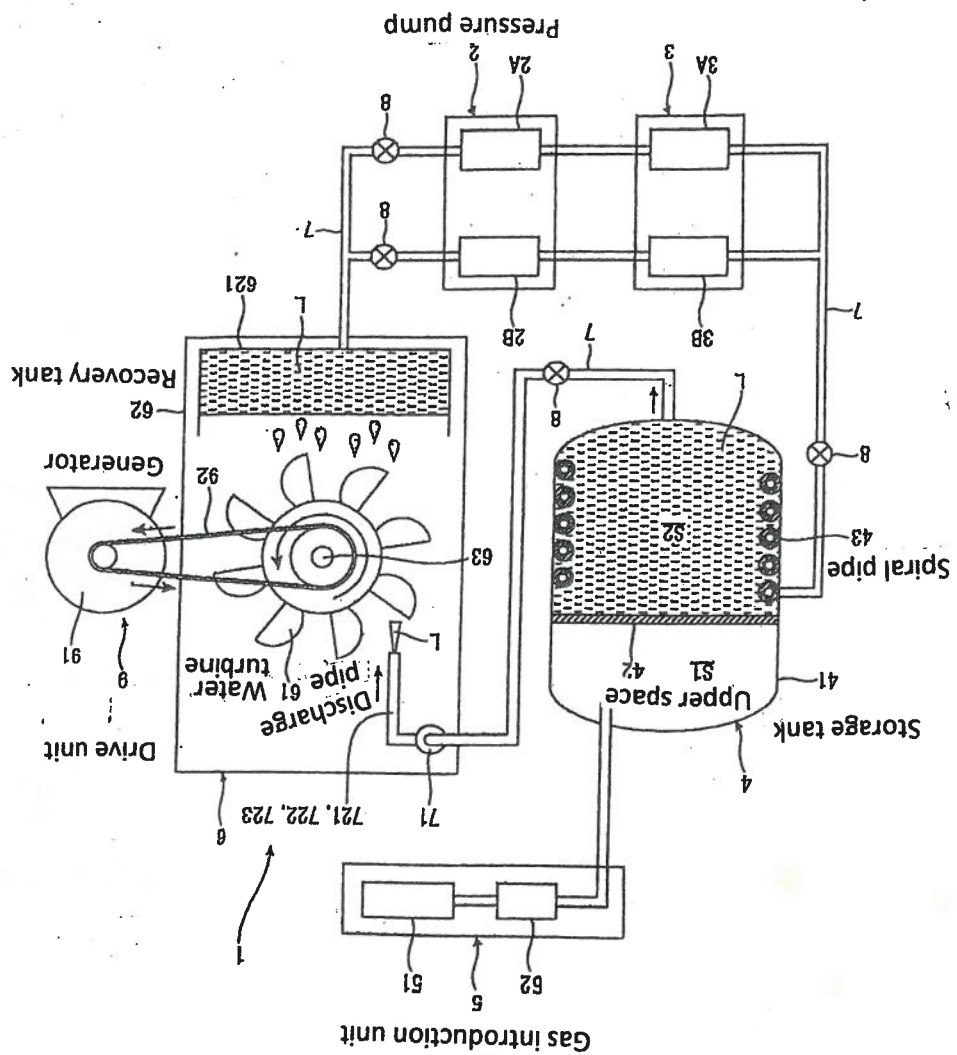

(15kw Motor)
(Water axle speed <280~880 swivel>
(Water nitrogen, and Pressure air)
(3 AMP~7AMP)
(1000kwh/1D-24MW)(1kwh, 3yen)
Power Turbine 6600V
24hours, 360days, Operation
(SHP2, Max 2400kwh, Min-500kwh)
(SHP2-Max 200kwh/Min 500kwh)